



JKP "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

Јавно комунално предузеће за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

Петефијева 3, 23101 ЗРЕЊАНИН

Тел ☎ 023/593-000

Fax ☎ 023/562-535

Email ✉ office@vikzr.rs

www.vikzr.rs

ПИБ: 101162753

Матични број: 08049637

Текући рачун: 340-11015054-49

"NUOVA" архитектонски студио
ул. Краља Александра I Карађорђевића 2/IX

Зрењанин

Датум: 25.06.2021. године

Број: 10/173

Предмет: Услови за издавање података о постојећем стању и за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбено пословног објекта (Су+ВП +1 Пс) Улица Тоше Јовановића бр. 60, Зрењанин, на парцели кат. бр. 19290 КО Зрењанин I, Инвеститора „Никас инг“ доо Зрењанин


На основу Вашег захтева број УП-07-06/21 издајемо Вам услове за издавање података о постојећем стању и за израду Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу стамбено пословног објекта (Су+ВП +1 Пс) Улица Тоше Јовановића бр. 60, Зрењанин, на парцели кат. бр. 19290 КО Зрењанин I, Инвеститора „Никас инг“ доо Зрењанин

1. На приложеним ситуацијама уцртан је положај водоводне и канализационе мреже.
2. Прикључење на јавну водоводну мрежу предвидети на цевоводу Ø100 mm који се налази у ул. Тоше Јовановића приказан у ситуацији
3. Шахт са водомером, одређених унутрашњих димензија поставити на приступачном месту ради лакшег читавања, а најдаље 4,0м од регулационе линије објекта унутар парцеле. Неопходна су четири водомера, један за хидрантску мрежу и три за објекат.
4. Прикључење на јавну канализацију санитарних отпадних вода (фекалну канализацију) извести на шахт приказан у ситуацији (80.38-78.62) цевовод је ФПЛ200мм. у ул. Тоше Јовановића. Подрумске и сутеренске просторије објекта, из безбедоносних разлога, не могу се прикључити на постојећи шахт.
5. Прикључење на атмосферску канализацију извршити на постојећу мрежу у улици Тоше Јовановића.
6. Инвеститор је такође обавезан да сам прибави дозволу за раскопавање јавних површина.
7. Пре израде прикључка неопходно је извршити уплату ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОРИСНИКА ДОВОЉНОМ КОЛИЧИНОМ ВОДЕ, у наплатној служби ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин (Сл. лист Општине Зрењанин бр. 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14 од 31.07.2015. године).

8. Радове на прикључењу водовода изводи искључиво ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин на основу важеће општинске одлуке о водоводу (Сл. лист општине Зрењанин бр. 15/90).
9. Ови услови важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе, а реализује се издавањем употребне дозволе, односно прикључењем на инфраструктуру за које су издати (уредба о локацијским условима, „Сл. Гласник РС“, 35/2015 и 114/2015, члан 28).

Обрадио: Тибор Олах грађ. Тех.	Tibor Olah 309781-250996385 0015 <div>Digitally signed by Tibor Olah 309781-2509963850015 DN: c=RS, o=JKP VODOVOD I KANALIZACIJA, cn=Tibor Olah 309781-2509963850015, sn=Olah, givenName=Tibor, email=tibor.olah@vikzr.rs Date: 2021.06.25 09:22:31 +02'00'</div>
Шеф службе за надзор и инвестиције: Братислав Томић, дипл. инж.грађ.	Bratislav Tomić 309782-07049607 34413 <div>Digitally signed by Bratislav Tomić 309782-0704960734413 DN: c=RS, o=JKP VODOVOD I KANALIZACIJA, cn=Bratislav Tomić 309782-0704960734413, sn=Tomić, givenName=Bratislav, email=bratislav.tomic@vikzr.rs Date: 2021.06.25 09:23:18 +02'00'</div>

КОПИЈА ПЛАНА ВОДОВА

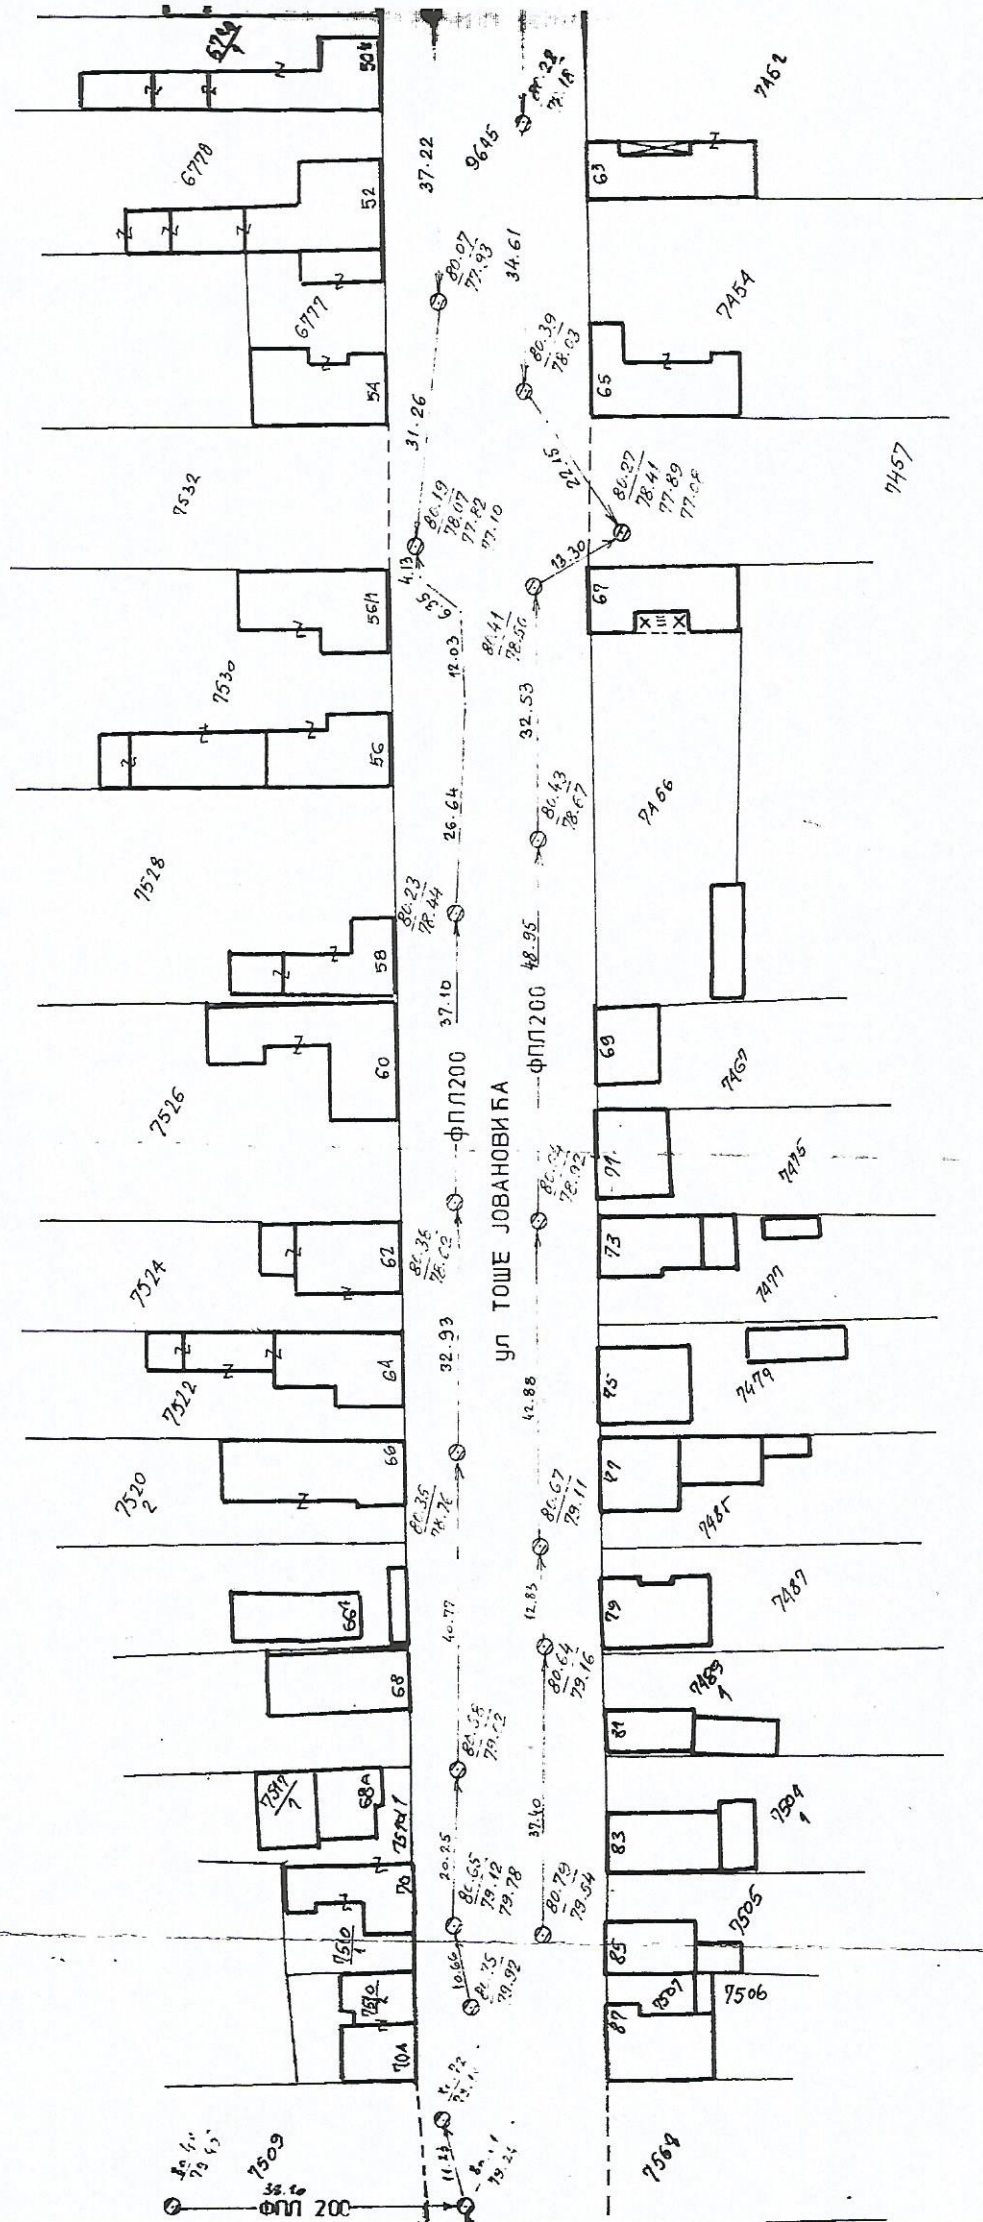

Save Tekelije

Ø100

Ø100

Toše Jovanovića

350

350

