



Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Огранак Електродистрибуција Зрењанин

Зрењанин, Панчевачка 46, 23000 Зрењанин, тел.: 023/543-210, факс: 023/525-243

ПР-ЕНГ-01.80/02

Ваш број: UP-03-02-2025

Наш број: 2581200-D.07.13-116953-26

Зрењанин, 15.04.2026

АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО НУОВА ДОО,

Краља Александра I Карађорђевића 2/IX

23000 ЗРЕЊАНИН

Одлучујући о захтеву од 16.03.2026. године, поднетог у име ДОО ХК Трговина 028, ЗРЕЊАНИН, КОЧЕ КОЛАРОВА бр. 6 на основу члана 140. Закона о енергетици (Сл. гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон, 62/2023 и 94/2024), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), издају се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

објекта: Пословни објекат П+1, портирница П, трафостаница П и ограда, класе 121112, 121113, 122011, 123001, 222420, бруто површина објекта 2121.66м², ЗРЕЊАНИН, ОГЊЕСЛАВА КОСТОВИЋА парцела број 15365/27, К.О. ЗРЕЊАНИН 1, површина парцеле 14188м².

Овим условима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је ЕДС.

На основу увида у идејно решење бр. РА 1-2/26 од 02.2026, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, **издају се ови услови.**

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 20 kV

Максимална снага: 333 kW

Фактор снаге: изнад 0.95

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта:

Странка је обавезна да у грађевинском објекту сопствене ТС предвиди и означи простор за смештај 20 kV расклопног постројења, који је саставни део прикључка и који ће након изградње постати део дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Странка је у обавези да у пројекту ТС наведе да је тако означено 20 kV расклопно постројење пројектовано у пројекту прикључка на дистрибутивни систем.

Расклопно постројење представља саставни део прикључка.

Предвидети уградњу 20kV расклопног постројења следеће конфигурације: 2x Водна ћелија + 1x Спојна ћелија + 1x Мерна ћелија + 1x Трафо ћелија, $V_{дсее1} + V_{дсее2} + C_n + M_k + K_T$.

Право проласка на средњем напону задржава Електродистрибуције Србије доо Београд.

Минимални простор који је потребно предвидети у оквиру грађевинског дела ТС за уградњу расклопног постројења: 3900 x 2000 x 750mm (Ш x В x Д).

Минимални манипулативни простор у случају постављања СН расклопног постројења наспрам НН блока у оквиру заједничке просторије грађевинског дела ТС, је 1200mm, а у случају постављања СН расклопног постројења у низу са НН блоком 1000mm.

Остали услови које је странка у обавези да обезбеди за изградњу прикључка:

- Да изгради сопствену ТС 20/0,4 kV, са енергетским трансформатором 20/0,4 kV, потребне снаге;
- У ТС предвидети простор за смештај СН блока у саставу: две доводно-одводне ћелије, спојна, мерна ћелија, трафо ћелије ($2 \cdot B + C + M + 1 \cdot T$);
- На грађевинском делу ТС предвидети засебна врата за приступ расклопном постројењу и мерном месту надлежним службама ЕДС са јавне површине.
- Обезбеди коридор за прикључни 20 kV кабловски вод, од места везивања до сопствене ТС.
- Инвеститор прикључног вода и СН блока је ОДС, Електродистрибуција Србије доо Београд, Огранак "Електродистрибуција Зрењанин".
- Закључивање уговора о успостављању права службености између власника послужног добра и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин ради постављања и приступа електроенергетским објектима на парцели власника послужног добра, за изградњу и редовну употребу прикључних водова 20kV, расклопног постројења и ормана мерног места.

Остали услови за изградњу прикључка:

Услови бр. 2561200-Д.07.13-159414.1-25 од 15.07.2025. године и припадајући уговор бр. 2561200-Д.07.13-159414.1-25 -UGP од 15.07.2025. године се стављају ван снаге.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: Као заштиту од индиректног напона додира применити заштиту аутоматским искључењем напајања према ТН-Ц-С разводном систему (нуловање) уз обавезну примену темељног уземљивача. Комплетну унутрашњу инсталацију извести са посебним заштитним (ПЕ) проводником, који треба повезати на главно изједначавање потенцијала (према Правилнику о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона, СРПС Н.Б2.741), Као заштитни уређај применити заштитни уређај прекомерне струје (осигураче), који морају обезбедити искључење напајања у случају квара за мање од 0.4 секунде. Ако то није могуће обезбедити (према тачки 5.1.3.4. СРПС Н.Б2.741), мора се применити заштита помоћу заштитног уређаја диференцијалне струје (заштитна струјна склопка).

Услови постављања инсталације у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка:

Потребно је предвидети и испројектовати заштиту енергетских трансформатора и остале опреме која је у надлежности Странке, у циљу обезбеђивања селективности заштите средњенапонских извода и очувања континуалног рада осталих корисника ДСЕЕ у случају квара у инсталацији објекта Странке.

Странка има искључиво одговорност у погледу примене одговарајућих заштитних уређаја који ће обезбедити да догађаји као што су: испади, кратки спојеви, земљоспојеви, несиметрије напона и други поремећаји у ДСЕЕ не проузрокују штетно деловање на уређаје и опрему у инсталацији Странке.

Целокупна инсталација иза места мерења испоручене ел.енергије је у надлежности и према потребама корисника.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: индивидуални

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: увод кабла у водну ћелију.

Место везивања прикључка на систем: Постојећи 20kV кабловски вод на парцели 15365/82, извод „РТС-278“ из ТС 110/20/10 „Зрењанин 4“.

Опис прикључка до мерног места: На погодном месту извршити расецање постојећег средњенапонског 20kV кабловског вода на парцели 15365/82. Од места расецања кабловског вода до одговарајући водних ћелија средњенапонског 20kV расклопног постројења смештеног у ТС на парцели 15365/27 КО Зрењанин I положити двоструки кабловски вод типа XHE-49Az $3 \times (1 \times 150) \text{ mm}^2$ 12/20kV.

Двоструки средњенапонски вод увезује се у водне ћелије ВДСЕЕ1 и ВДСЕЕ2, како је то дефинисано на једнополној шеми у прилогу Решења. Приликом спајања и увезивања кабловских водова, користити одговарајући кабловски прибор. На местима укрштања кабловског вода са саобраћајницом и осталом инфраструктуром, кабл заштитити тврдим ПВЦ цевима Ø160mm.

На овај начин ће постојећа ТС бити прикључена на ДСЕЕ по принципу улаз-излаз.

Оријентациона траса прикључних водова приказана је на скици техничког решења за прикључење у прилогу Услови.

Опис мерног места: Мерну ћелију унутар расплопног блока опремити на следећи начин:

три напонска једнополно изолована мерна трансформатора:

- назначени преносни однос $20/\sqrt{3}:0.1/\sqrt{3}$ kV/kV,
- оптерећење мерног намотаја 15-30 VA,
- класа тачности мерног намотаја 0,5,

три струјна мерна трансформатора:

- назначена струја примарног намотаја 15A ,
- назначена струја секундарног намотаја је 5 A,
- оптерећење мерног намотаја је 5-30 VA, класа тачности 0,5 Fs5,

Мерни уређај: Индиректна мерна група за мерење електричне енергије је трофазна, тросистемска, електронска (статичка). Мерна група треба бити у складу са "Функционалним захтевима и техничким спецификацијама АМИ/МДМ система" укључујући све обавезне допунске функције које се односе на бројила. Мерна група такође треба да поседује и све опционе допунске функције које се односе на бројила, односно ниво заштите за бројило може бити најмање IP 51. Мерна група мора бити опремљена GPRS модемом у складу са спецификацијама дефинисаним поменути документом. Мерна група за мерење електричне енергије омогућује регистровање профила оптерећења у интервалима од 15 минута за активну и реактивну 15-минутну средњу снагу.

Мерни уређај за обрачунско мерење се смешта нови орман димензија 600x600x220 mm (ширина x висина x дубина) који је монтира зид унутар ТС. Мерни уређај се повезује са струјним и напонским трансформаторима за мерење у мерној ћелији у склопу 20 kV расплопног постројења на месту прикључења на ДСЕЕ. Наведени орман мерног места се монтира на зид унутар ТС.

За мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 kW на једној мерној групи мери се активна електрична енергија, реактивна електрична енергија и вршно оптерећење бројилом активне електричне енергије најмање класе тачности 0,5 S, односно индекса класе C и бројилом реактивне електричне енергије најмање класе тачности 3.

Бројила електричне енергије морају поседовати могућност двосмерне комуникације.

Преносни однос струјних трансформатора за мерење до оптерећења од 333 (kW) мора да буде 15/5 A/A, при чему морају да задовоље прописану термичку и динамичку струју. Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 kW на једној мерној групи може да буде најмање класе 0,5.

Напонски мерни трансформатори су преносног односа $20/\sqrt{3}:0.1/\sqrt{3}$ kV/kV.

Класа тачности трансформатора за мерење количине енергије са одобреном снагом до 1600 kW на једној мерној групи мора да буде најмање класе 0,5.

Заштитни уређаји: Заштита вода са стране ДСЕЕ ће бити обезбеђена из 20 kV изводне ћелије у ТС 110/20 kV „Зрењанин 4“.

Заштита 20kV водова у ДСЕЕ изводи се као:

- краткоспојна заштита са тренутним деловањем,
- прекострујна заштита са временским затезањем,
- усмерена земљоспојна

3. Место испоруке електричне енергије

Место испоруке електричне енергије: увод кабла у водну ћелију.

4. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења

Максимално дозвољена субтранзијентна (S_k) снага трополног кратког споја на сабирницама 20 kV у ТС 110/20 kV/kV износи 500 MVA, време трајања кратког споја $t=0,2$ s. Вредност струје једнофазног земљоспоја у уземљеним мрежама 20 kV напона је ограничена на вредност 300 А. Вредност струје једнофазног земљоспоја у мрежама са изолованом неутралном тачком 20 kV напона је ограничена на вредност 14,5 kA.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5s,
- на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV/kV се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико рад уређаја странке проузрокује смањење квалитета електричне енергије другим корисницима, под условом да прекорачује емисионе нивое дозвољене Правилима о раду дистрибутивног система Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, може странки да обустави испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објекта купаца на ДСЕЕ.

Процењена накнада за трошкове прикључења износи:

1	Трошкови прикључка:	6,959,446.19	РСД.
2	Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	1,362,619.35	РСД.
	Укупно (без обрачунатог ПДВ):	8,322,065.54	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка је 270 дана по измирењу финансијских и других обавеза из Уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ се прецизно дефинише рок за изградњу прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. Уз Захтев се доставља документација из тачке 8.

По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ

Обавеза странке је да најкасније 10 дана по исходавању грађевинске дозволе поднесе захтев имаоцу јавног овлашћења за закључивање уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ.

Странка има право да по овлашћењу Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд изгради прикључак (део прикључка) о свом трошку. У овом случају је потребно да се странка, након исходавања грађевинске дозволе прилоком подношења захтева за уговорање изјасни да жели овакву врсту уговора.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за

прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Употребна дозвола за објекат који се прикључује на ДСЕЕ;
 2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
 3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност;
 4. Документа наведена у прилогу "Списак докумената које мора да садржи тех. документација за ТС".
9. Ови Услови имају важност 24 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.
10. Ови Услови обавезују Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Огранак Електродистрибуција Зрењанин само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

11. Значење појединих израза


Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

ПРИЛОЗИ:

- Скица прикључка на ДСЕЕ
- Једнополна шема
- Списак документације
- Тебала отпорности уземљења
- Трошковник

М.П.  
Директор огранка
Марко Шијан, дипл.правник

Доставити :

- ① Наслову
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.

СКИЦА ПРИКЉУЧКА

Место расецања
постојећег СН кабловског
вода и прикључење нове
ТС по систему улаз-излаз


Постојећи СН вод

Нови двоструки
20kV кабловски вод


Нова ТС

ПРИЛОГ УЗ РЕШЕЊЕ 116953-26

СКИЦА ПРИКЉУЧКА

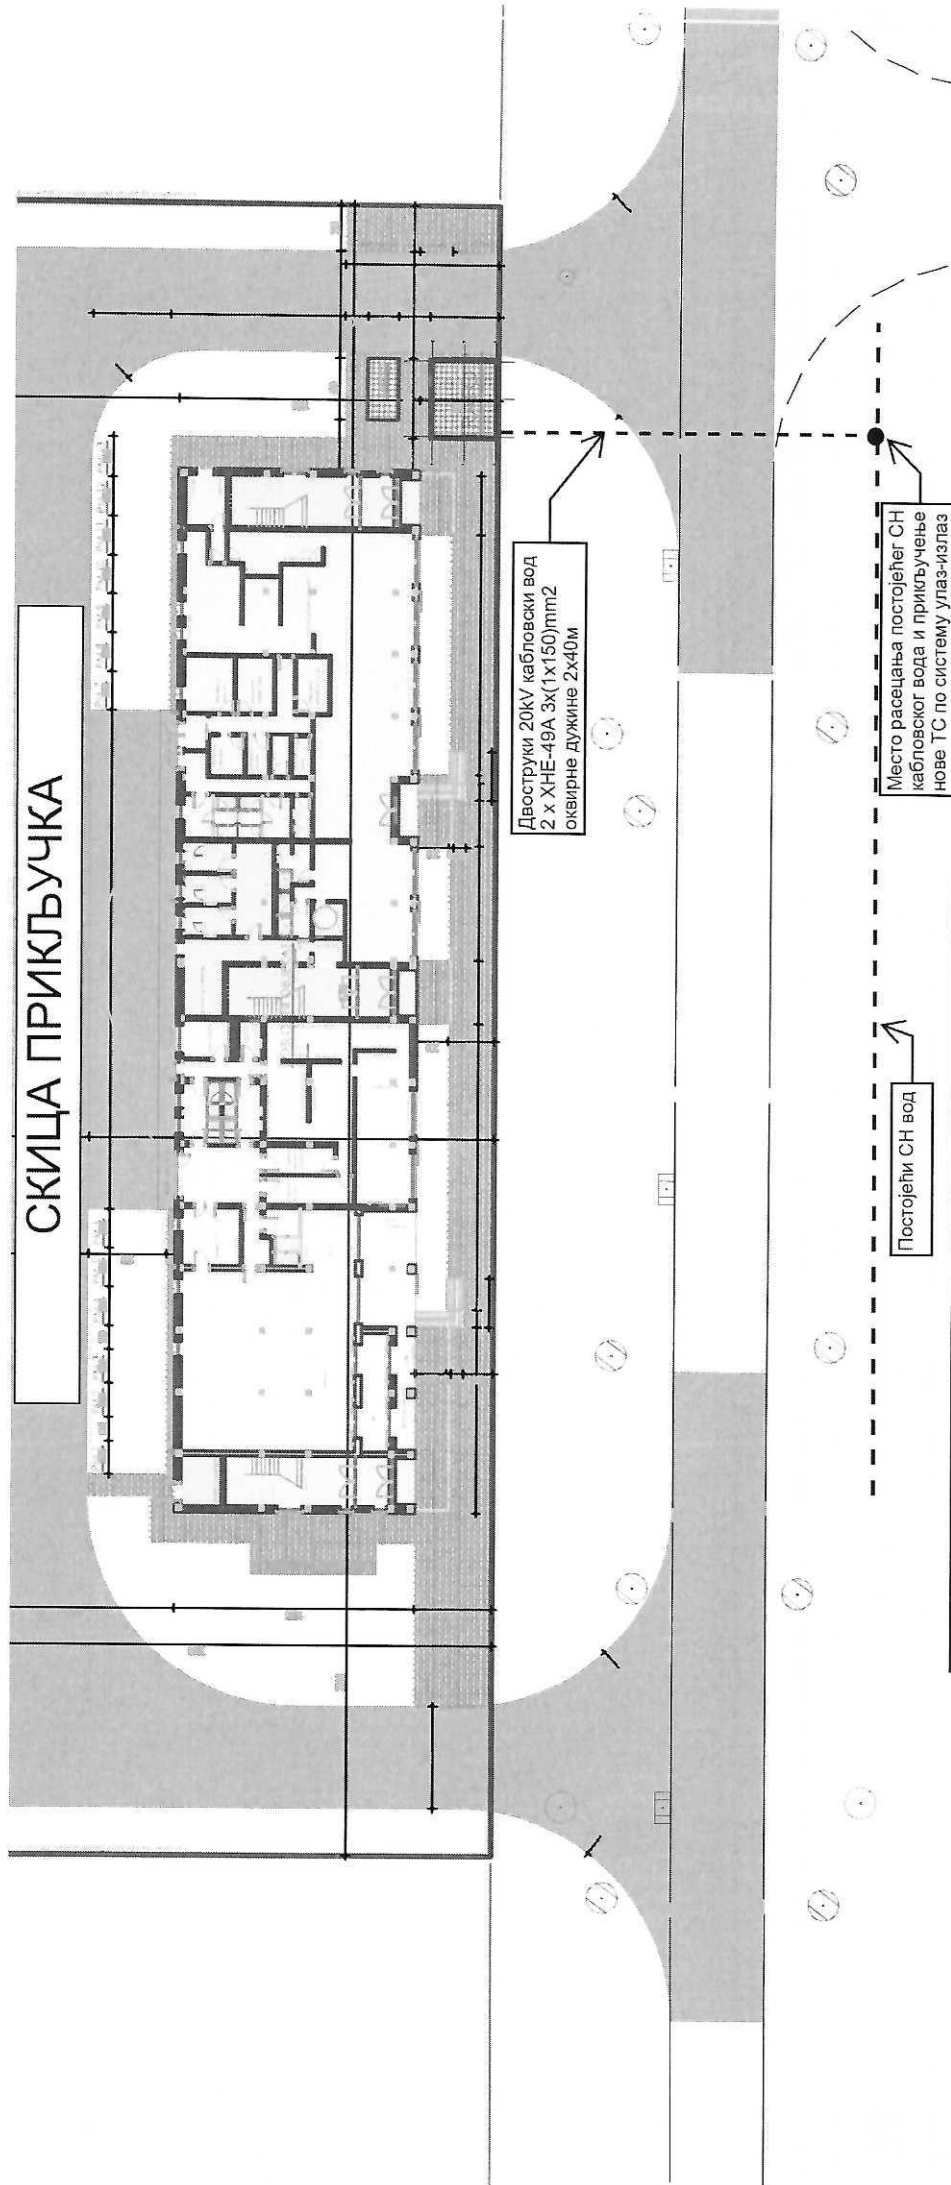

Прилог уз решење 116953-26

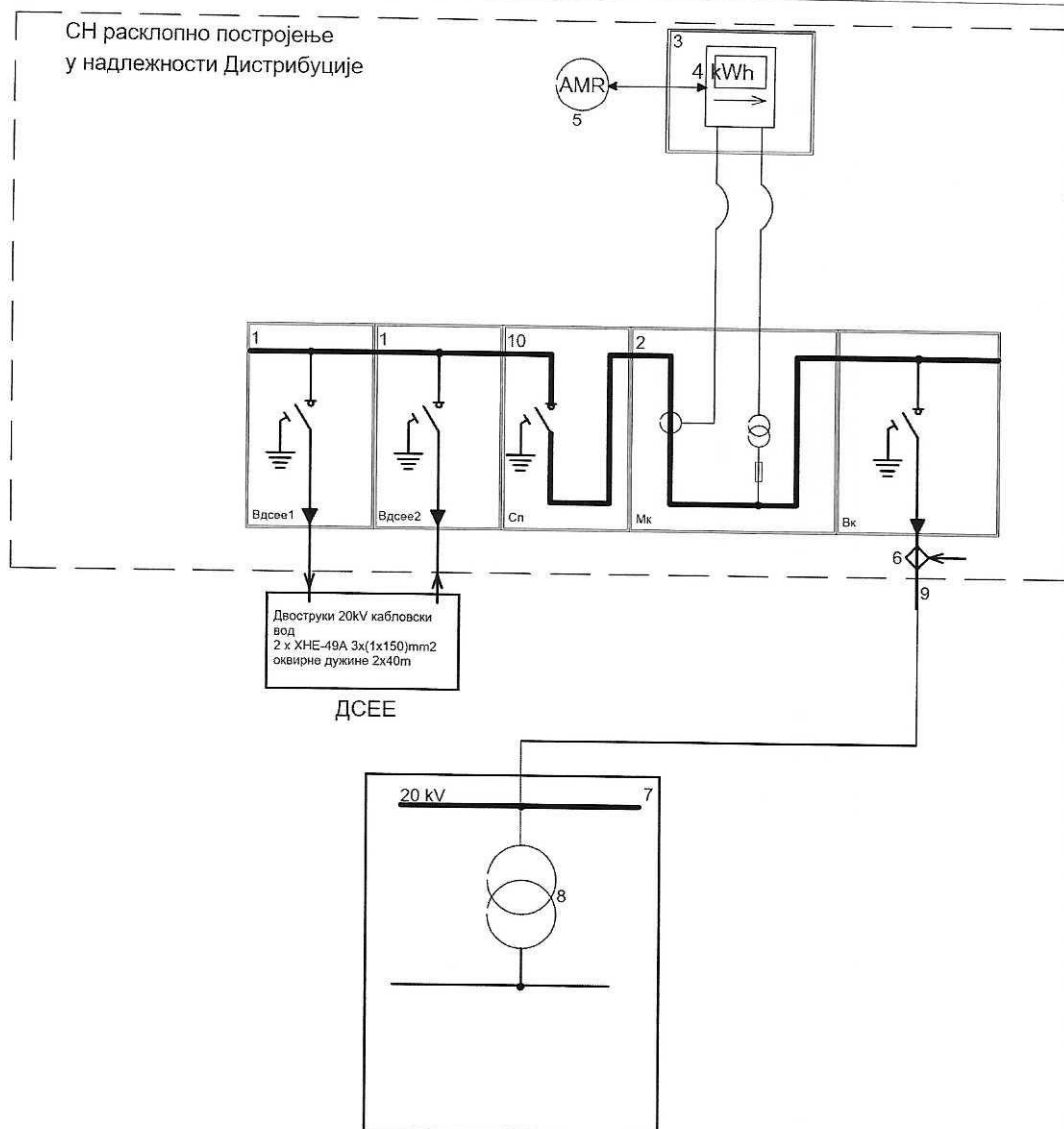

- 1 - Доводно - одводна ћелија
- 2 - Мерна ћелија за мерење примопредаје ел. енергије
- 3 - Орман мерног места типа МОММ ПИ-2
- 4 - Мерни уређај за обрачунско мерење предаје ел. енергије
- 5 - Даљинско читавање мерног уређаја за обрачунско мерење
- 6 - Место разграничења одговорности између дистрибутера и корисника
- 7 - Трафо ћелија
- 8 - Енергетски трансформатор
- 9 - 20 kV кабловски вод
- 10 - Спојна ћелија

ПРИЛОГ бр.2

Цртао: М.Васић

Датум: 11.04.2026.

Општа шема 20 kV разводног
постројења за прикључење
на ДСЕЕ

Прилог уз предмет број: 2581200-D.07.13-116953-26

СПИСАК

Докумената које мора да садржи техничка документација за ТС(РП) која се прилаже уз захтев за технички преглед и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем на подручју "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд – Огранак Електродистрибуција Зрењанин.

1. Главни (идејни) пројекат за трансформаторску станицу (ТС/РП) са унетим изменама насталим током градње ТС(РП) (електромонтажни и грађевински део)
2. Грађевинска дозвола за ТС(РП) или Решење о одобрењу извођења радова за помоћни објекат за који није потребно прибављање грађевинске дозволе
3. Извештај о мерењу радног, заштитног и/или здруженог уземљења ТС/РП
4. Извештај о коадном испитивању нисконапонске табле - блока по ЈУС НКЗ 503
5. Извештај о ВН испитивању енергетског трансформатора (ЕТ)
6. Ситуација изведеног стања на геодетској подлози ТС
7. Потврда - Изјава о геодетском снимању ТС и геодетски снимак
8. Извештај о техничком прегледу комисије – (у случају када се издаје употребна односно грађевинска дозвола)
9. Употребна дозвола за ТС/РП или доказ од надлежног органа да се иста не издаје за предметни објекат
10. Изјава Извођача радова да је објекат урадио према важећим техничким прописима
11. Записник о функционалном испитивању
12. У прилогу се достављају гарантни листови произвођача опреме (СН блока, НН блока, расклопне опреме, трансформатора, струјних и напонских мерних трансформатора, испитни листови СМТ и НМТ, доказ о баждарењу мерних уређаја, итд.),

НАПОМЕНА: Подносилац захтева је дужан да достави горе наведена документа уз захтев за технички преглед и прикључење на дистрибутивни електроенергетски систем. Без наведених докумената комисија за интерни технички преглед Огранка Електродистрибуција Зрењанин неће прегледати објекат ТС.

Руководилац Сектора за планирање и инвестиције



Прилог уз предмет број: 2581200-D.07.13-116953-26

ТАБЕЛА
НАЈВЕЋЕ ОТПОРНОСТИ УЗЕМЉЕЊА ТС 20(10)/0,4 kV ($y \Omega$)

Врста мреже на коју је трафостаница прикључена					
Кабловска			Надземна		
Уземљење здружено	Уземљење одвојено		Уземљење здружено	Уземљење одвојено	
	Заштитно	Радно		Заштитно	Радно
1,5	2,5*	5	1,0	1,5*	5

* Обавезне посебне заштитне мере према чл. 60, Правилника о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница.

У уземљеној мрежи вредности ТАБЕЛЕ важе када је струја земљоспоја ограничена на 300 А и када је испуњен један од следећа два услова:

- време трајања земљоспоја није дуже од 0,2 sec. (безнапонска пауза АПУ може бити произвољне дужине);
- време трајања земљоспоја није дуже од 0,5 sec. (безнапонска пауза АПУ је дужа од 0,5 sec.);

У изолованој мрежи вредности ТАБЕЛЕ важе када време трајања земљоспоја није дуже од 2 h.

СЕКТОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПРИЛОГ: СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА

ПРИЛОГ УЗ РЕШЕЊЕ: 2581200-Д.07.13-116953-26

КАРАКТЕР ПРИКЉУЧКА: индивидуални

Трошкови прикључења						
РБ	Опис	Јед. мере	Количина	Јед. цена	УКУПНО	ЕД
Административни трошак						
1	Сагледавање услова за прикључење за СН прикључке до 1 MW - ван обједињене процедуре		1.00	31,432.19	31,432.19	0.00
				ЗБИР:	31,432.19	0.00
Услуга						
1	Преглед и прикључење полуиндиректне или индиректне мерне групе	ком	1.00	5,035.00	5,035.00	0.00
2	Манипулација расклопном опремом са издавањем дозволе за рад и поновним укључењем на ДЕЕС на 10 или 20 kV нивоу	ком	2.00	9,542.00	19,084.00	0.00
				ЗБИР:	24,119.00	0.00
Израда инвестиционо-техничке документације						
1	Геодетско снимање МБТС или КБТС	ком	1.00	71,000.00	71,000.00	0.00
2	Снимање електроенергетских водова до 50 м	ком	1.00	7,672.00	7,672.00	0.00
3	Обележавање трасе електроенергетских водова до 100 м	ком	1.00	17,672.00	17,672.00	0.00
4	Снимање и израда интегрисаних топографских планова уских појасева ширине 8 м дужине до 250 м	ком	1.00	27,400.00	27,400.00	0.00
5	Израда елелората саобраћајне сигнализације	ком	1.00	32,880.00	32,880.00	0.00
6	Интерни технички преглед ТС x/0.4kV	ком	1.00	31,475.00	31,475.00	0.00
7	Пројектовање ТС 20(10)/0.4kV, зидана, МБТС, КБТС снаге до 1000kVA са уклапањем у мрезу	ком	1.00	164,400.00	164,400.00	0.00
8	Надзор за инвестиције од 5 мил - 20 мил дин		1.00	188,868.00	188,868.00	0.00
9	Интерни технички преглед 20kV вода	ком	1.00	23,800.00	23,800.00	0.00
10	Израда инвестиционо техничке документације енергетског дела	ком	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				ЗБИР:	865,167.00	0.00
Изградња двоструког 20kV кабловског прикључног вода са припадајућим СН постројењем (V+V+C+M+T) и ОММ						
1	Изградња двоструког 20кВ кабловског прикључног вода са припадајућим СН постројењем (V+V+C+M+T) и ОММ	ком	1.00	6,038,728.00	6,038,728.00	0.00
				ЗБИР:	6,038,728.00	0.00
					УКУПНО	6,959,446.19
					ПДВ 20%	1,391,889.24
					ИЗНОС	8,351,335.43
Трошкови система због прикључења						
РБ	Опис	Јед. мере	Количина	Јед. цена	УКУПНО	ЕД
Претходно одобрена снага						
				ЗБИР:	0.00	0.00
Одобрена снага						
1	Пословна зграда (Средњи напон)	kW	333.00	4,091.95	1,362,619.35	0.00
				ЗБИР:	1,362,619.35	0.00
					УКУПНО	1,362,619.35
					ПДВ 20%	272,523.87
					ИЗНОС	1,635,143.22
Укупан износ						
					УКУПНО	ЕД
					СВЕГА	8,322,065.54
					ПДВ 20%	1,664,413.11
					ИЗНОС	9,986,478.65

Саставио

Светлана Вајдић

Vgdić S.

Руководилац сектора

Марија Човић Попов